

1. 施設概要

設置主体名	神石高原町
施設名称	グリーンセンター陽光
施設所在地	神石高原町有木7170-2
埋立能力	7,600m ³
水処理施設能力	2m ³ /日

2. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

種類	破砕不燃物
----	-------

単位:t

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	3.44	3.94	3.96	3.58	3.57	4.34	3.81	4.22	4.38	3.58	2.12	3.76

3. 擁壁の点検

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月27日	9月24日	10月24日	11月8日	12月19日	1月23日	2月20日	3月24日
結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり												
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等												

4. 遮水工の点検

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月27日	9月24日	10月24日	11月8日	12月19日	1月23日	2月20日	3月24日
結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり												
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等												

5. 浸出水処理施設の点検

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月27日	9月24日	10月24日	11月8日	12月19日	1月23日	2月20日	3月24日
結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり												
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等												
※施設外へ浸出水の放流はしない												

6. 調整池は存在しない

7. 水質検査

○地下水水質検査(1回/月)


項目		測定結果			
		電気伝導率(ms/m)		塩化物イオン(mg/L)	
採取年月日	測定結果取得年月日	上流	下流	上流	下流
4月17日	4月26日	7.4	19	4	5
5月10日	5月27日	7	18	7	5
6月7日	6月7日	6.9	18	6	6
7月5日	7月5日	7.8	18	6	5
8月2日	8月2日	6.9	17	5	5
9月6日	9月6日	7.5	17	5	5
10月4日	10月4日	7.4	17	4	4
11月8日	11月20日	8.5	18	6	6
12月6日	12月6日	7	18	5	5
1月17日	1月17日	7.4	19	5	3
2月7日	2月7日	7	19	5	4
3月7日	3月7日	7.1	19	5	4

○地下水水質検査(1回/年)

単位 ダイオキシン類:pg-TEQ/L、その他の項目:mg/L

採取年月日	令和6年11月8日		
測定結果取得年月日	令和6年11月20日		
調査項目	基準値	上流-1	下流-4
カドミウム	0.01以下	検出されず	検出されず
シアン	検出されないこと	検出されず	検出されず
鉛	0.01以下	検出されず	検出されず
六価クロム	0.05以下	検出されず	検出されず
ヒ素	0.01以下	検出されず	検出されず
総水銀	0.0005以下	検出されず	検出されず
アルキル水銀	検出されないこと	検出されず	検出されず
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されず	検出されず
トリクロエチレン	0.03以下	検出されず	検出されず
テトラクロエチレン	0.01以下	検出されず	検出されず
ジクロロメタン	0.02以下	検出されず	検出されず
四塩化炭素	0.002以下	検出されず	検出されず
1,2-ジクロロエタン	0.0004以下	検出されず	検出されず
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	検出されず	検出されず
1,2-ジクロロエチレン	0.004以下	検出されず	検出されず
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	検出されず	検出されず
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	検出されず	検出されず
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	検出されず	検出されず
チウラム	0.006以下	検出されず	検出されず
シマジン	0.003以下	検出されず	検出されず
チオベンカルブ	0.02以下	検出されず	検出されず
ベンゼン	0.01以下	検出されず	検出されず
セレン	0.01以下	検出されず	検出されず
ホウ素	1以下	検出されず	検出されず
フッ素	0.8以下	0.14	1.3
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10以下	0.04	0.03
ダイオキシン類	1以下	0.3	0.056
クロロエチレン	0.002以下	検出されず	検出されず
1,4-ジオキサン	0.05以下	検出されず	検出されず

○地下水水質検査採取場所図

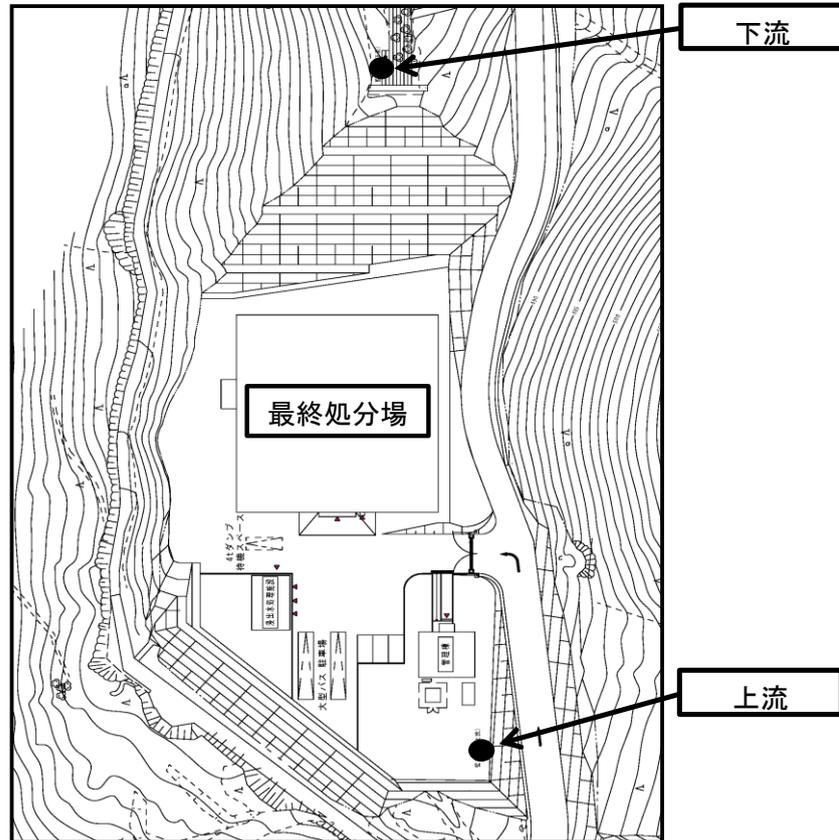

8. 残余容量

測定年月日	令和7年3月12日
残余埋立量	3,712m ³